


NOTICE D'INSTALLATION

FILTRES DUOLIX MAX ET DUOLIX MAX HYGRO



Famille 4
N° 4083
Indice #
Date 03/2013

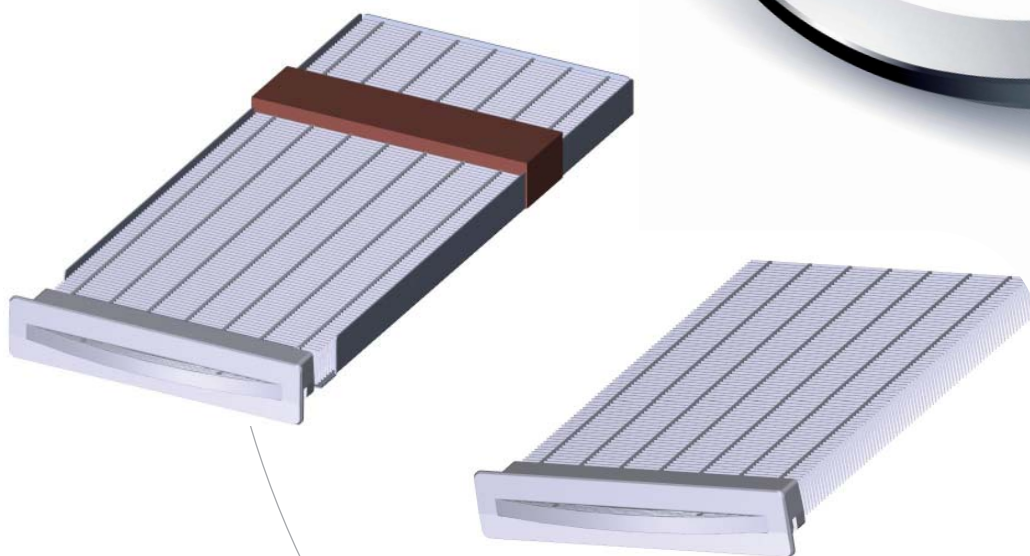

DESCRIPTION

Cet emballage contient trois filtres plissés F7, constitués d'un média filtrant haute qualité.


Indicateur de performance des filtres


Pollen _____	★	★	★	★
Spores et moisissures _____	★	★	★	★
Particules fines _____	★	★	★	★
Bactéries _____	★	★	★	☆

INSTALLATION

L'entretien courant de votre Duolix MAX / MAX HYGRO se résume au changement des filtres au moins une fois par an.

Les filtres air vicié + by-pass et le cadre filtre se montent dans les glissières prévues à cet effet. Pour y accéder, il suffit d'ôter la façade.

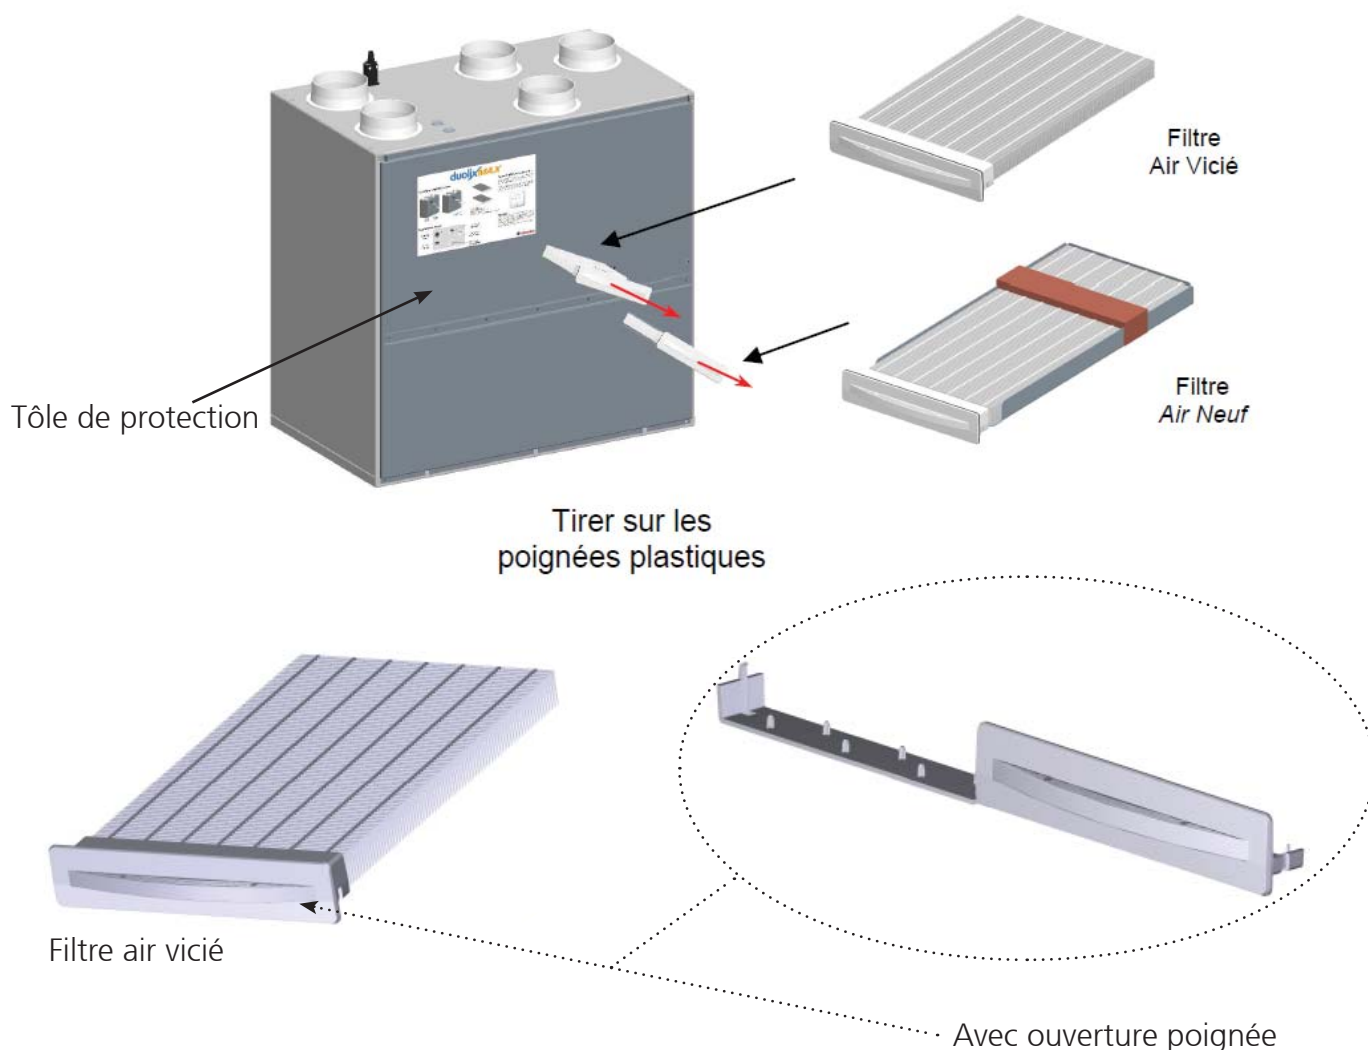

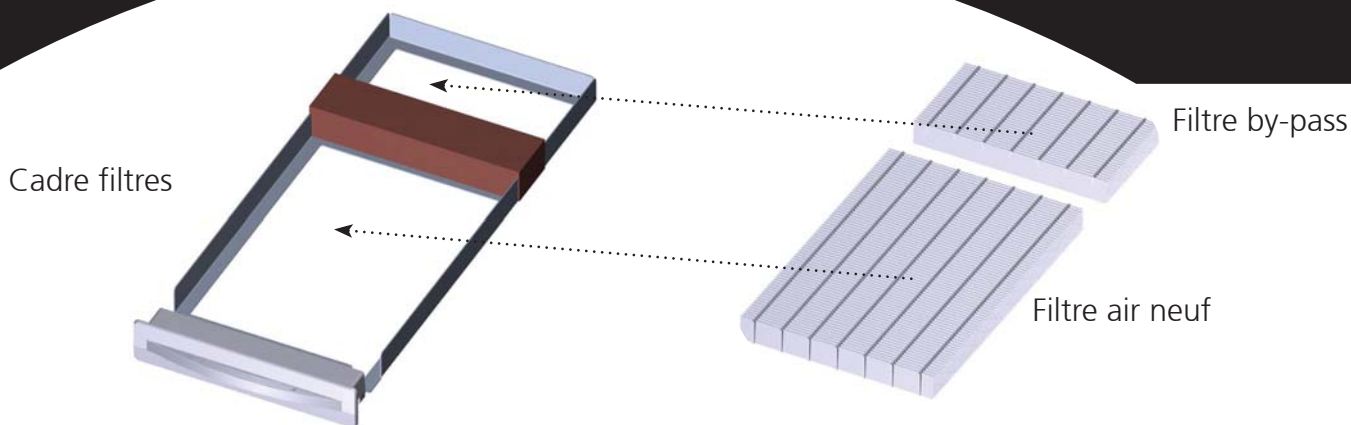

NOTA DUOLIX MAX

Vérifier sur la plaque firme de votre DUOLIX MAX le numéro de série. Si celui-ci est compris entre 1 et 1742, le montage des filtres nécessite l'utilisation d'un cadre filtre. Veuillez contacter le Service Après Vente : 0810 0810 69

 CLIMATISATION ET VENTILATION		
TYPE : Duolix MAX 4 13 10		Référence 412137
N° de série	<input type="text"/>	Fréquence (Hz)
Tension (V)	230V 1~	Intensité maxi (A)
Puissance maxi (W)	300	Protection
Puissance réf. (W-Th-C)	35	IP 42
		Poids (kg)
		40
ATLANTIC BP 71 69882 MEYZIEU		

Affichage de l'état de colmatage du filtre



Pour faire afficher l'état d'encrassement du filtre depuis le dernier changement, appuyer sur **i** et sur les flèches de navigation ◀ et ▶ jusqu'à faire apparaître l'écran ci-contre.

- **Filtre propre :** Filtre
- **Pré-alarme filtre colmaté :** Filtre et = nécessité de commander un filtre de rechange (15 jours avant la date finale) auprès de votre installateur.
- **Filtre colmaté :** Filtre et = nécessité de changer le filtre.



La réinitialisation de l'état des filtres se fait sur la télécommande par un appui court simultanément sur les 2 flèches de navigation ◀ et ▶ lorsque vous vous trouvez dans le menu **i** avec l'état des filtres affiché.

Vidéo de démonstration :

Vous pouvez accéder à la vidéo de démonstration en flashant le code ci-dessous ou en vous rendant sur : **www.boutique-atlantic.fr/vmc/video-duolixmax**



ENTRETIEN

Le changement est à la charge de la personne responsable de l'entretien de l'installation. Les filtres doivent être changés en fonction de la perte de charge que peut accepter l'installation.

Si vous ne possédez pas de contrat d'entretien annuel, contactez tous les 2 ans votre installateur pour un nettoyage plus complet de votre Duolix MAX (Echangeur, Bac à condensats...). Ce type d'entretien doit être réalisé par une personne qualifiée.

Vous pouvez vous procurer des filtres directement auprès de votre installateur ou sur des sites de vente en ligne dont **www.boutique-atlantic.fr** (Filtres pour DUOLIX MAX/MAX HYGRO, code 412077)

Vous pouvez accéder directement à la boutique en flashant le code ci-dessous ou en vous rendant sur : **www.boutique-atlantic.fr/vmc/duolixmax**



Siège social :
Atlantic Climatisation et Ventilation

13, Bd Monge - ZI - BP 71 - 69882 Meyzieu Cedex
Tél. 04 72 45 11 00 - Fax 04 72 45 11 11
www.atlantic-pro.fr

